F283TBY-W

注）1．冷媒配管の引き出し方向は左側面、右側面
背面、下面のいずれかとする。（ → 方向）

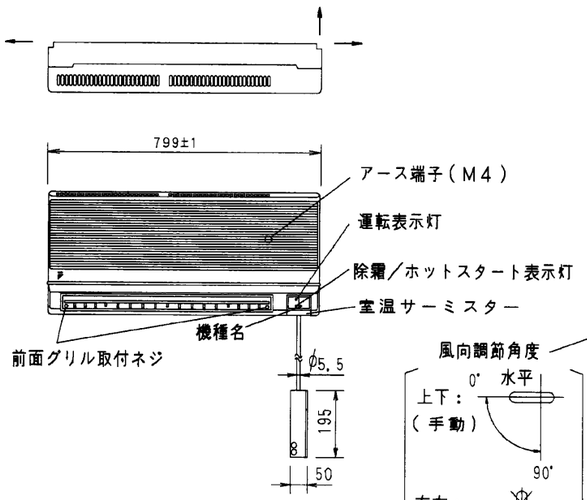

●据付所要スペース

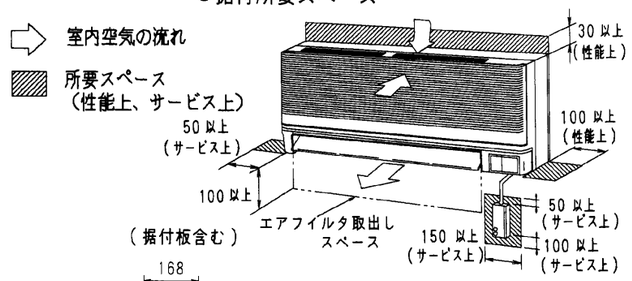

●標準貫通穴位置

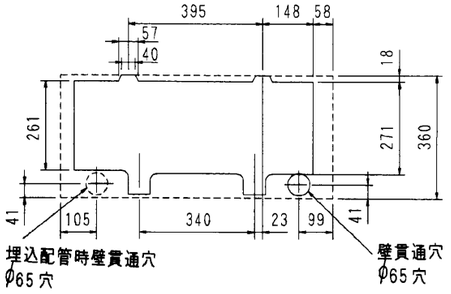

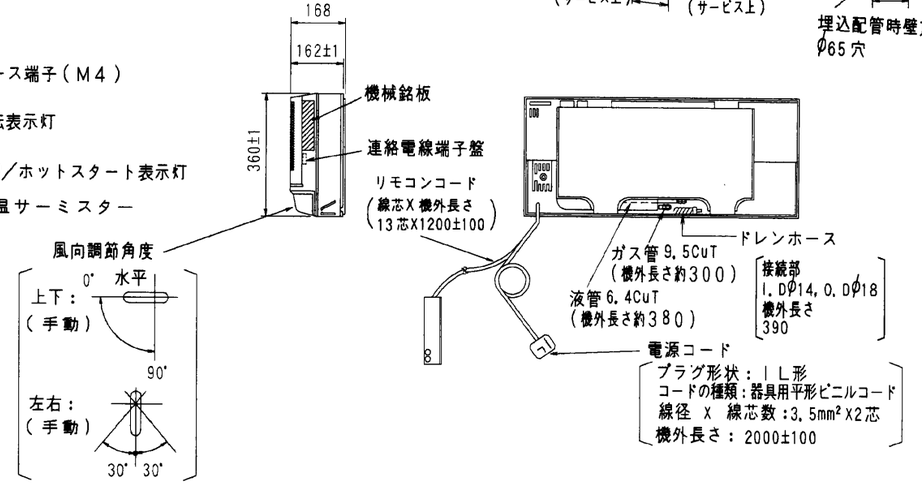

RA283BY

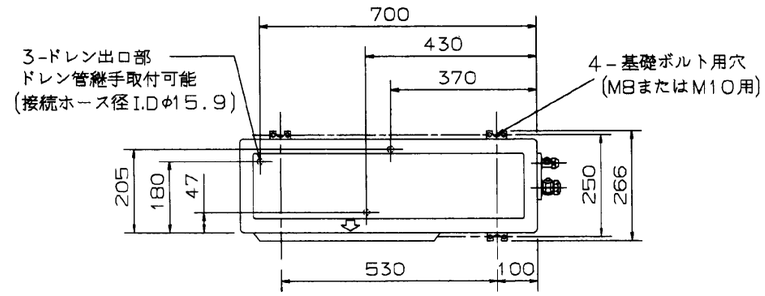

●据付所要スペース （吹出側壁面高さ1m以下）

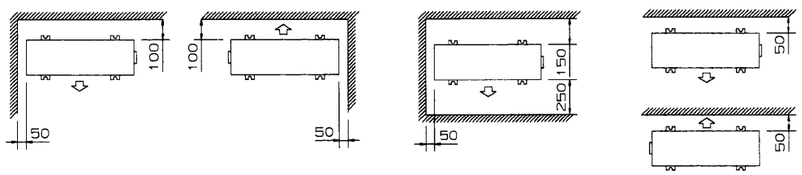

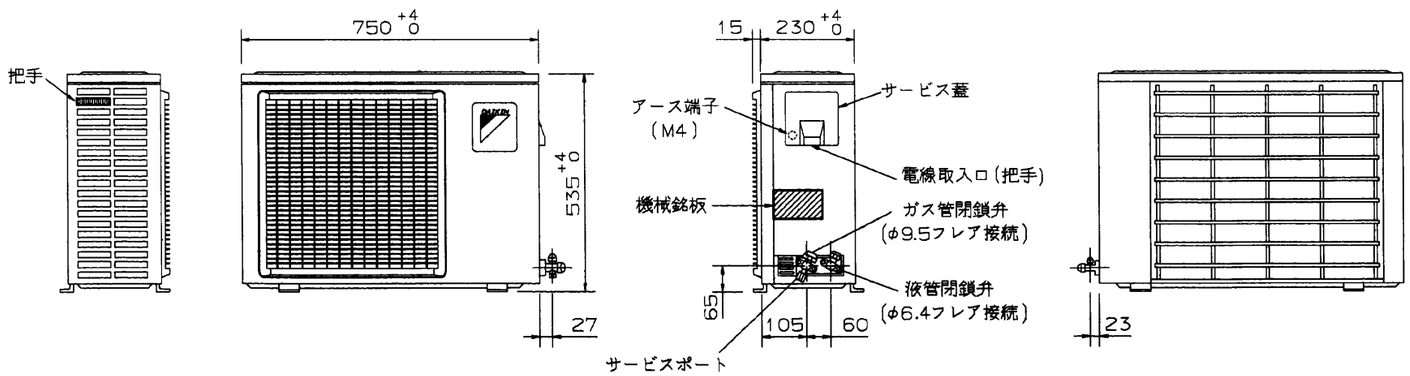

仕　様　〔新JIS規格適用機〕

項目＼機種			S283TBY-W	
			F283TBY-W	RA283BY
★1定格冷房能力(kW)			2.5 ／ 2.8	
★1定格暖房能力(kW)	標準(ヒーターON)		——(ヒーターレス)	
	標準(ヒーターOFF)		3.2 ／ 3.8	
	低温		2.4 ／ 2.9	
冷房運転時除湿能力(ℓ/h)			1.2 ／ 1.4	
電源			単相100V	——
電気特性	運転電流(A)	冷房	11.3 ／ 14.0	
		暖房標準	10.9 ／ 14.1	
	定格消費電力(W)	冷房	1100 ／ 1390	
		暖房標準	1040 ／ 1400	
		暖房低温	940 ／ 1260	
	力率(%)	冷房	97 ／ 99	
		暖房標準	95 ／ 99	
	始動電流(A)	冷房	47 ／ 44	
		暖房標準	47 ／ 44	
圧縮機	形式		——	全密閉ロータリ式
	電動機出力(W)		——	750
ファン	形式		クロスフロー	プロペラ
	電動機出力(W)		18	23
補助ヒーター(W)			——	——
冷媒（充填量kg）			R22(0.86)	
冷媒配管	最大長さ(m)		15	
	最大高低差(m)		10	
冷媒配管の断熱			液管・ガス管断熱要	
★2運転音 Hタップ(dB)	冷房		41	46
	暖房標準		42	47
質量(kg)			9	30

注)1. /で示されている数値は左が50Hz、右が60Hzです。その他は共通です。
2. ★1運転特性はJISに基づいた数値です。
定格冷房能力〈室内側：27.0℃DB、19.0℃WB、外気温度：35.0℃DB〉
定格暖房能力〈標準〉〈室内側：20.0℃DB、外気温度7.0℃DB〉
定格暖房能力〈低温〉〈室内側：20.0℃DB、外気温度2.0℃DB、1.0℃WB〉
接続配管5m(相当長)、高低差0m
3. ★2測定条件：無響室、Aスケール、JISC9612による。
4. 外装　F283TBY-W：ホワイト

電源プラグ形状はI（アイエル）L形を使用しています。

機外配線要領

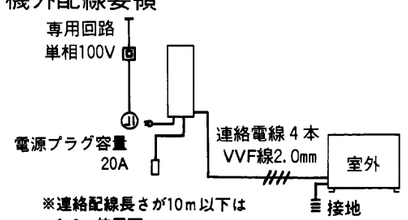

注）ブレーカ容量は電気設備基準および内線規定によりお選びください。

〈冷暖房用壁掛形ルームエアコン〉
物件用専用機

S283TBY-W
仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

図番　JHA225-85